# Cut-off characteristics of H.V. back-up fuse-links with ÜLA (controlled power dissipation)

Lab.-No. 01171 10/24 kV 1 A - 100 A acc. to IEC 60282-1 / VDE 0670 Teil 4
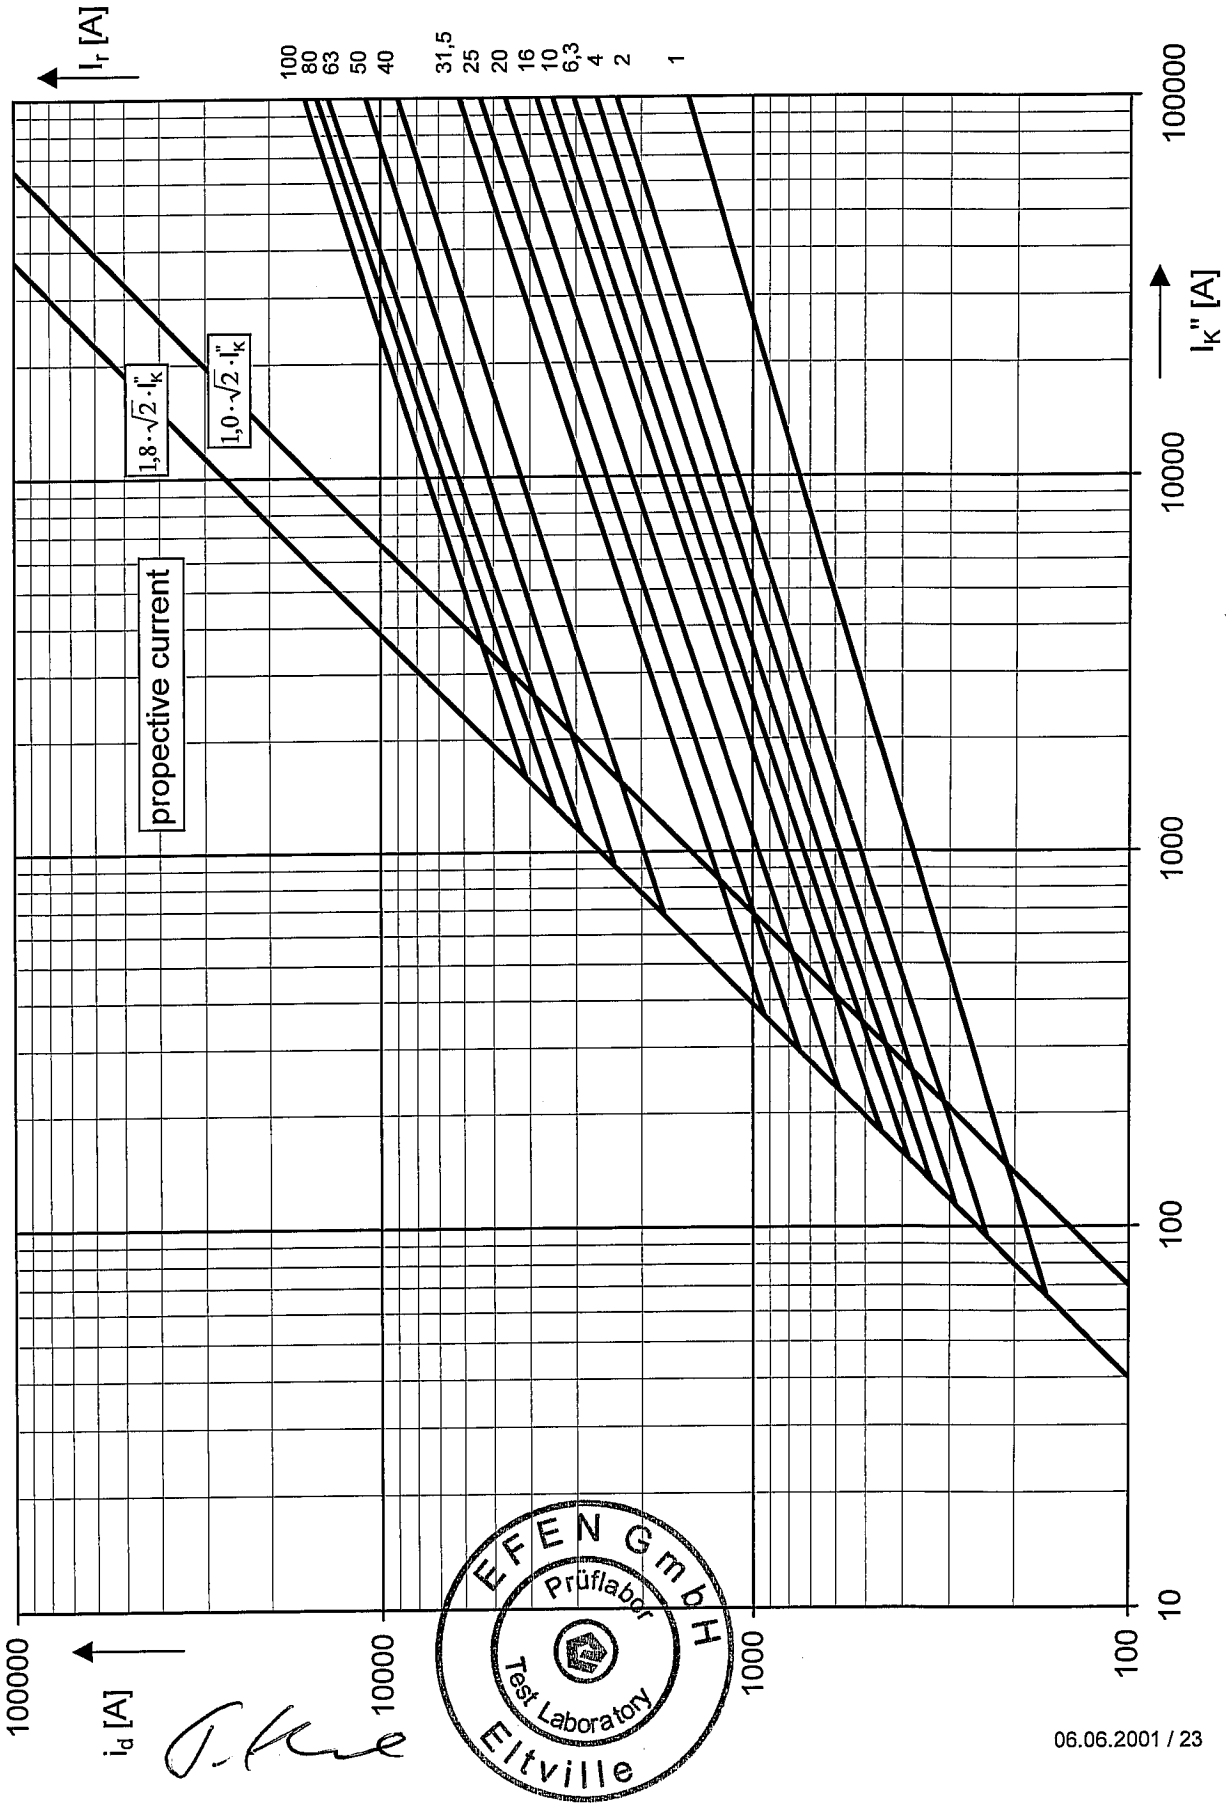
Order-No.: 67240.0019 to 67240.1009