Time-current characteristics

Lab.-No.: P12-072

H.V. back-up fuse-links 10/24kV 50A - 125A 442mm
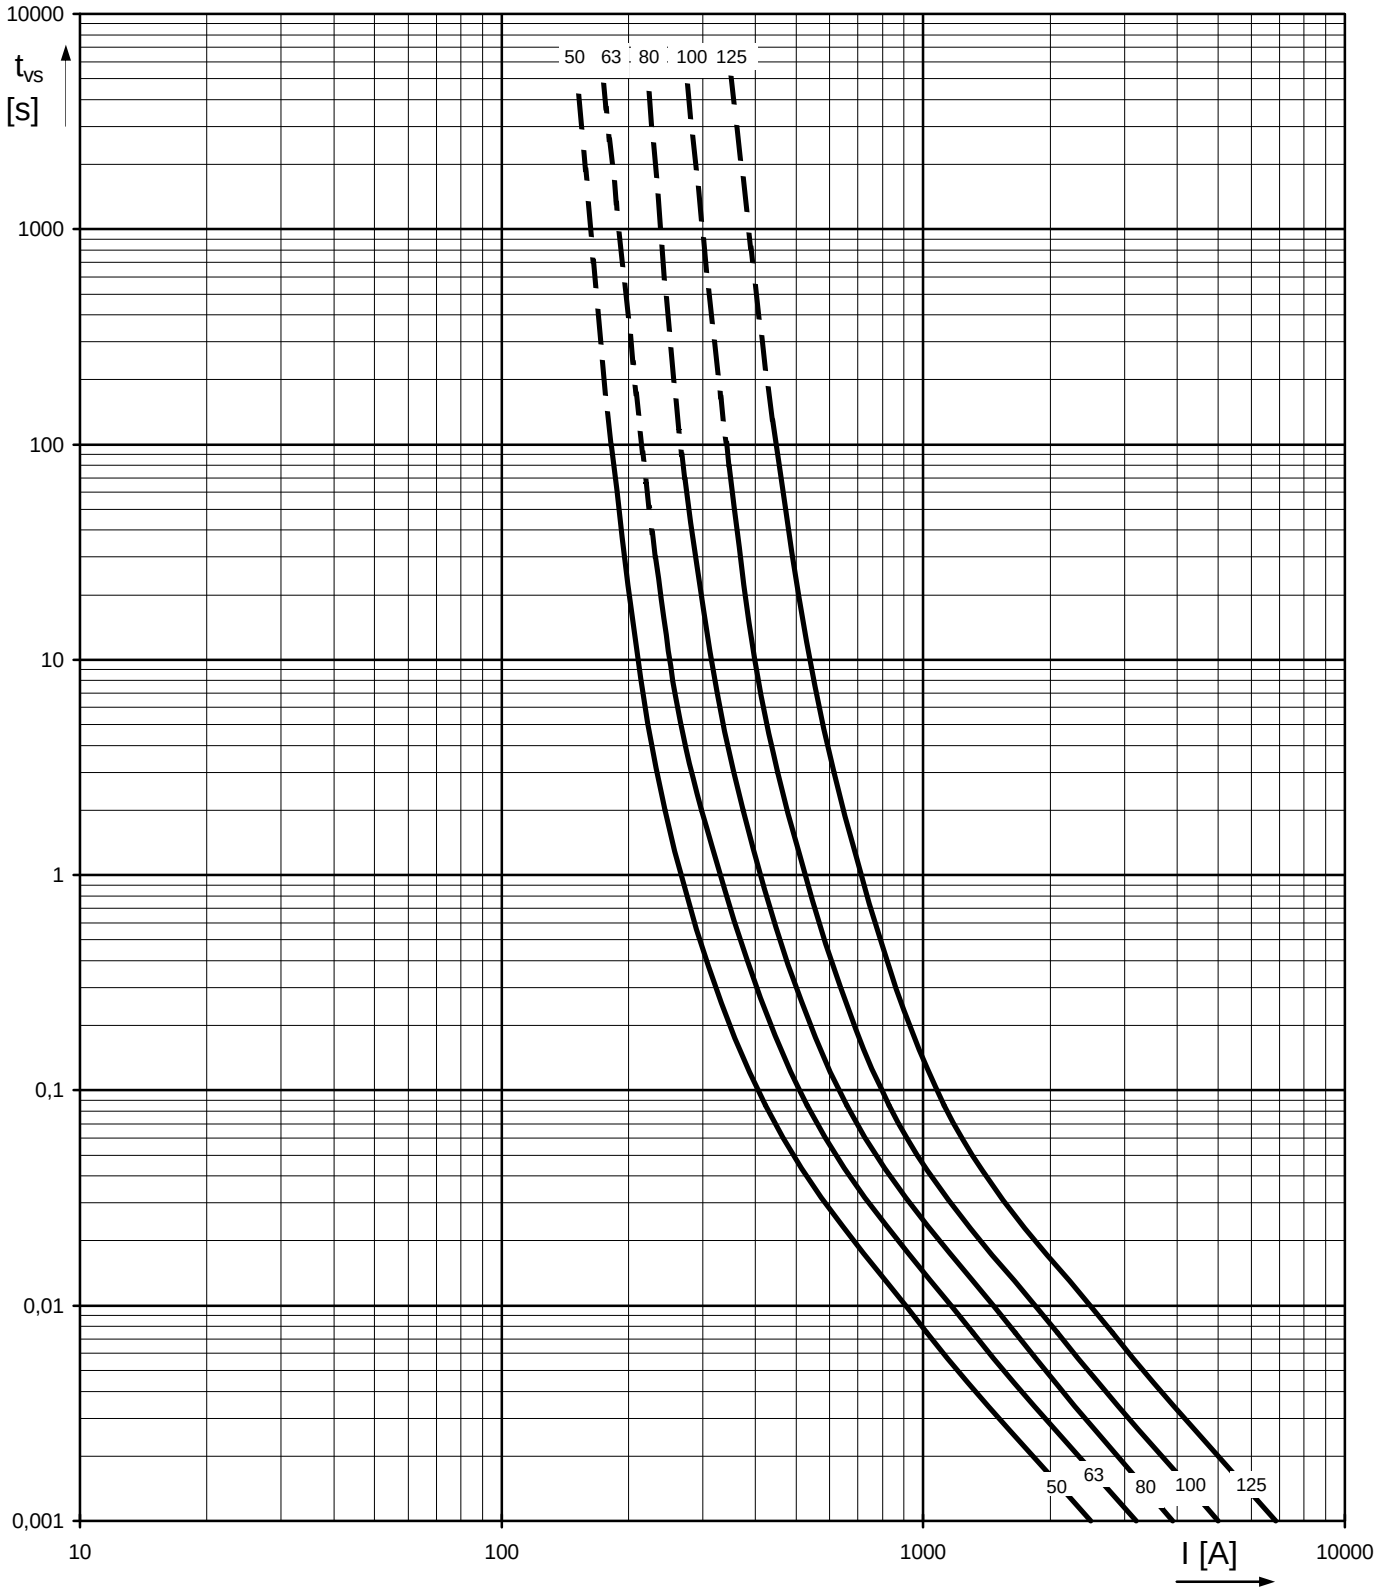
Acc. to VDE 0670 Teil 402 ÜLA; order-no.: 67543.___