Time-current characteristics

Lab.-No. P19-014

of H.V. back-up fuse-links 10/24kV 10A - 40A

acc. to IEC 60282-1 and VDE 0670 T 402
with controlled power dissipation (ÜLA+); Order-No. 67543.___

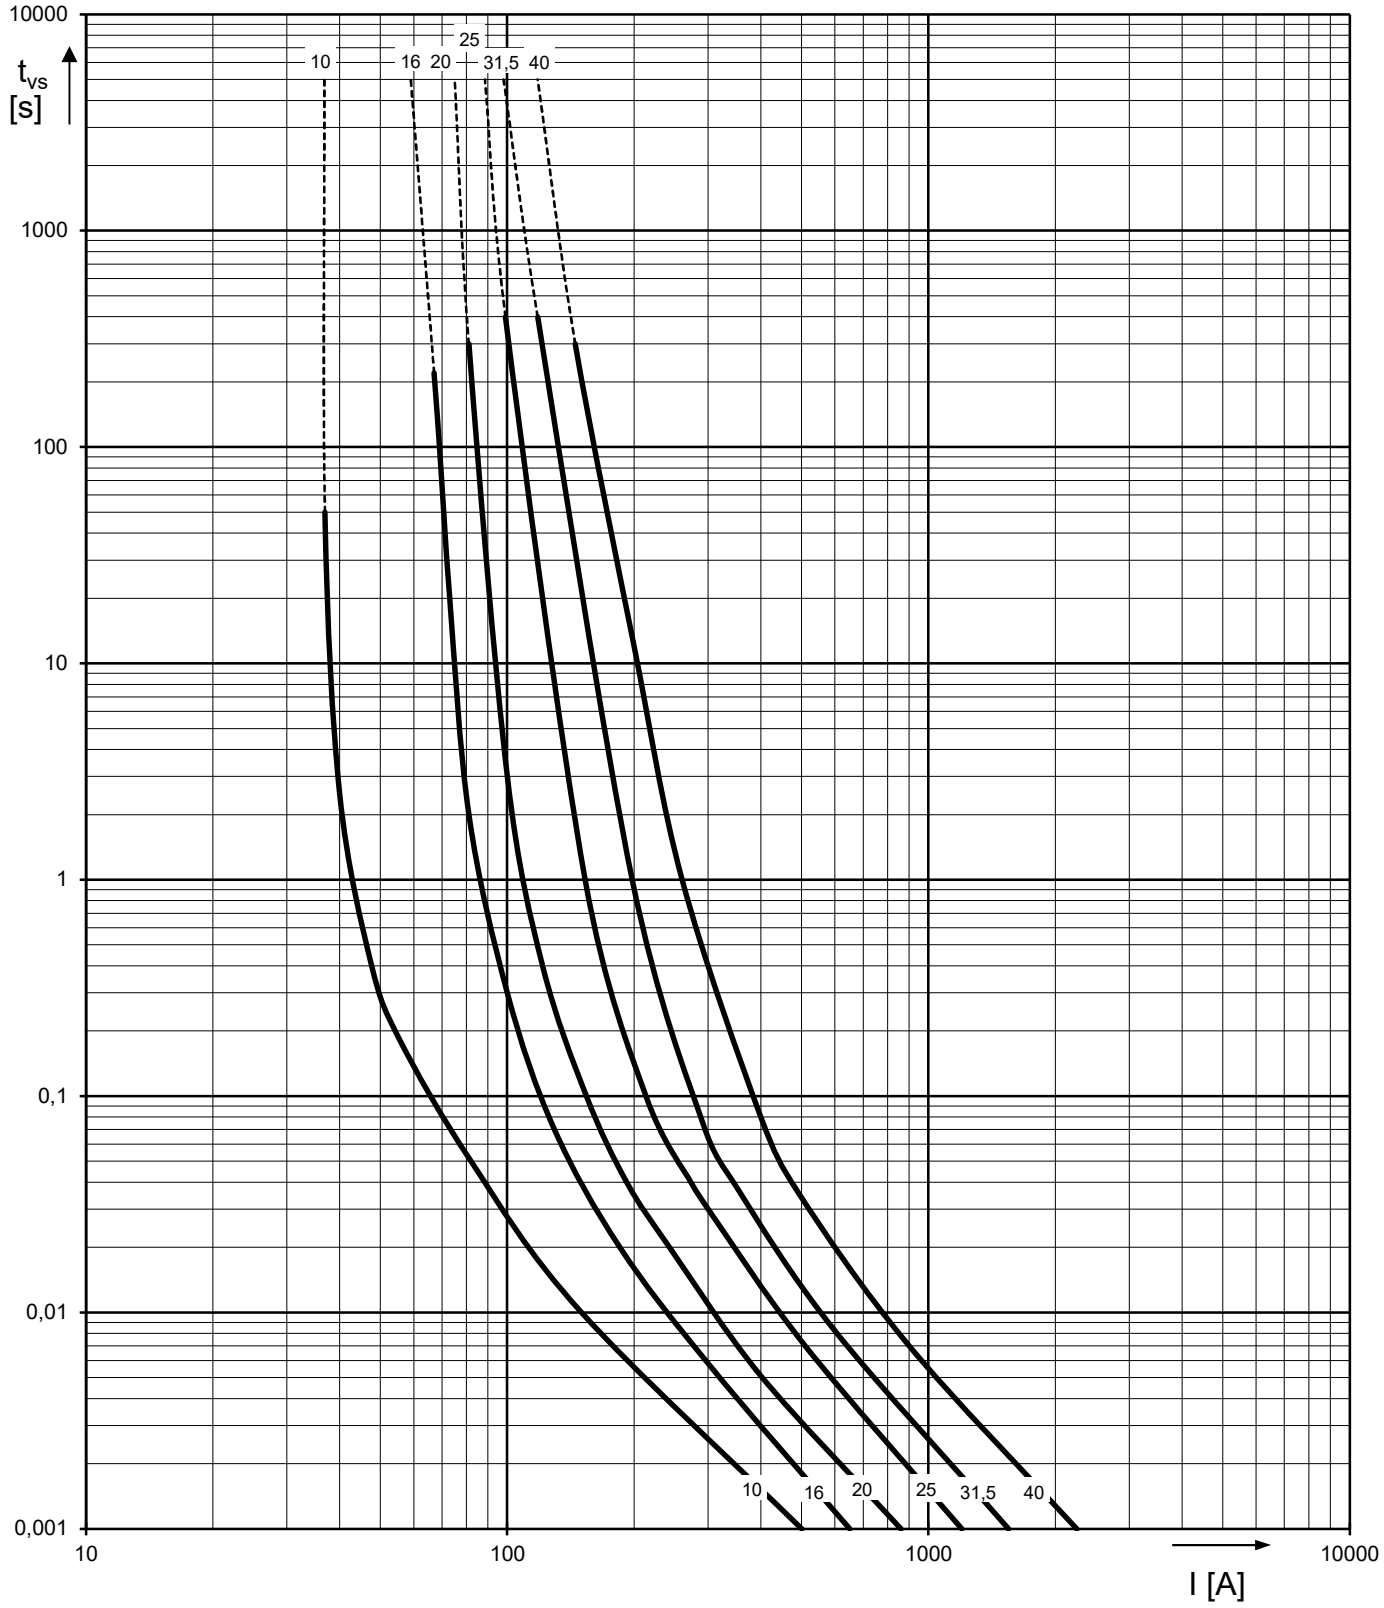

09.08.2019 / Sand